


C	A	9.1
B	A	28.6
E	A	
F	U	
S	L	

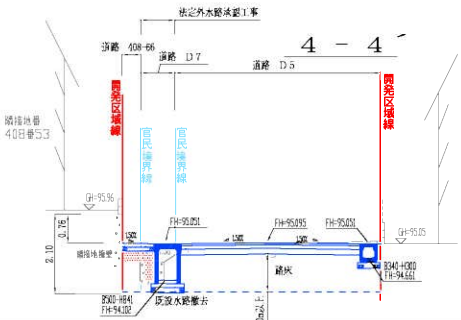

C	A	0.6
B	A	
E	A	
F	U	
S	L	

- 施工上の留意事項
- ※ 改良を行う場合は、適切な施工を行い改良結果等資料を提出すること。
 - ※ 段切りは勾配が1厘度(1:4)程度以上の傾斜地盤に盛土する場合に行うこと。
 - ※ 隣接地(既設)構造物の水抜き孔で盛土により埋まる箇所は設出し防止材(300×300)を貼り付けること。
 - ※ 盛土時は、1回の敷き均し厚を0.30m程度として、ローラー等で十分転圧すること。
 - ※ 道路路盤工については、現場密着試験等による品質管理を行い、試験結果報告書を提出すること。
 - また、O点値が不足の場合、置換えまたは改良すること。

凡	例
—	開発区域線
—	開発区域線
→	排水方向
■	盛土
■	切土

変更なし				
測点 1-1 ~ 4-4	所在	依頼者	携	リ
大津市島子二丁目1番5号	大津市島子二丁目1番5号	大津市島子二丁目1番5号	大津市島子二丁目1番5号	大津市島子二丁目1番5号
図面名	造成計画断面図1	縮尺	1:100	図案
測量日	1130.11.20	作製日	第1回変更日	第2回変更日
大津市島子が丘二丁目1番5号				
株式会社 江口測量設計事務所				
登録第(9)10779号 TEL 07-522-1787 FAX 07-522-1780				
測量士登録 第 547-2882 号 測量士 江口 利男				

